



TARUSTUNNEL600

Tarus 600

Datos Técnicos

INSTALAR

Grandes superficies, campos deportivos, instalaciones deportivas, contextos industriales.

ACCESIBILIDAD



Openable


Dispositivo que se puede abrir y regenerar (componentes internos reemplazables) con el uso de herramientas.

TECNOLOGÍA ÓPTICA



Glassed

Sistema de refracción óptica compuesto por leds monochip, lentes de PMMA con garantía de 30 años contra los rayos UV y el amarilleamiento por envejecimiento, recuperador de aluminio con grado de pureza del 99,7% y cristal templado extraclaro.

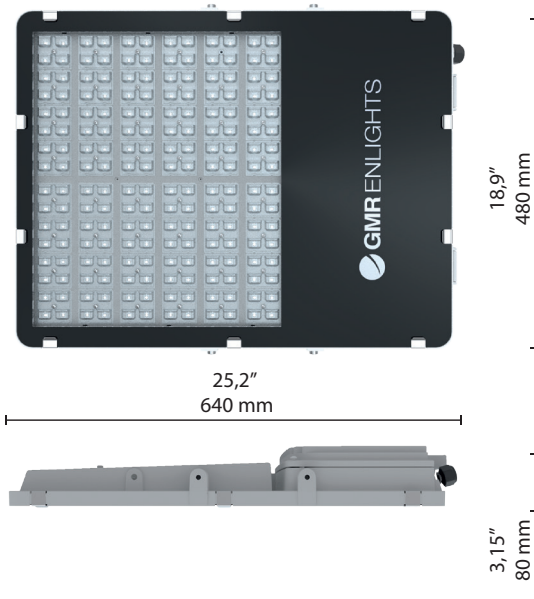

Escala: 1:15

Peso máximo CXS

22 Kg Front: 0,27 m²

NORMAS DE REFERENCIA

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

CERTIFICACIONES

Conformidad



Prueba del spray de sal

ISO 9227



8000 hr

Prueba de vibración aprobada

IEC 60068-2-6



Clase de aislamiento



Clase de protección



Seguridad fotobiológica



Clase 0 exento de riesgo IEC / TR62471

PLUS



CUT OFF



OPTICAL FLEXIBILITY



LOW GLARE



COMPLACIENTE



IPEA MIN

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y MECÁNICAS

Características generales

| | |
|-------------------------------|--|
| Tensión de entrada | 220-240V 50/60Hz tolerancia +/-10% |
| Corriente led: | 350 mA 525 mA 700 mA (P _{max} = 415W) |
| Factor de potencia THD: | ≥0.95 <10 % (a plena carga) |
| Vida útil (Ta=25°): | > 100.000 h L90B10 @ LED 700mA |
| Temperatura de trabajo: (Ta): | T _{min} = -40°C T _{max} = +55°C 700 mA |
| Temperatura almacenaje: | -40°C/+80°C |
| Protección a sobretensiones: | Main surge immunity up to 10kV |
| Desconector: | Optional |
| Funciones estandar | Corriente fija Medianoche virtual CLO |
| Estandar: | Cable de alimentación tipo FG70M106 / 1kV 2x1,5, tipo enchufe IEC309 2P+T 230V 16A- IP68 |

Materiales y colores

| | |
|----------------------|---|
| Carcasa: | Aluminio inyectado EN1706 |
| Cuerpo óptico: | Óptica en PMMA Reflector en aluminio, pureza 99.9% oxidado y brillantado |
| Vidrio: | Vidrio ultra-claro templado Esp. 4 mm. |
| Juntas: | Silicona |
| Fijacable: | Poliamida PA66 PG16 Ø 14mm MAX |
| Screws and bolts: | Dispositivos de fijación: |
| Acero inox AISI 304 | Color: |
| Otros a petición | GMR light |
| Color de serigrafía: | RAL 9005 |

ESPECIFICACIONES DEL LED




| | |
|--------------------------|--|
| Datos LED 4000K - 700mA: | 340 lm/LED 180 lm/W 25°C [Tj] ≤ 3 step MacAdam |
| Temperatura de color: | 3.000 K 4.000 K 5.700 K CRI ≥ 70 |

Tarus 600

Datos Técnicos

CONTRAFLUJO

TT6 C

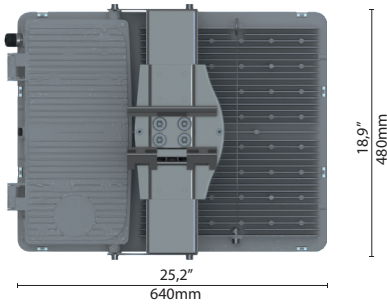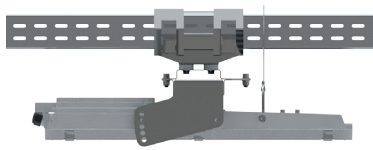

OPTIONAL


| | |
|--|--|
| Accesorios mecánicos: | Travesa cimapalo en acciaio zincato Rejilla protectora Apuntando la vista |
| Protección adicional con dispositivo SPD: | SPD con LED de señalización CLASE 1 CLASE 2 12kV / kA |
| Protección adicional con dispositivo SPD 400: | SPD con LED de señalización CLASE 1 CLASE 2 12kV + protección permanente contra sobretensiones superior a 270Vac |
| Accesorios eléctricos: | Seccionador con abrazadera para cables sección del cable 1,5 mm ² ÷ 4 mm ² |
| Funciones adicionales: | DALI-DALI2 DALI SENSOR |
| Conectores y enchufes externos: | NM (Nema Socket) LM (Lumawise Zhaga Socket) |

FOCO: FIJACIÓN EN EL TÚNEL (*)


Ejes de rotación para instalación de conductos

Se implementó la versión túnel de Tarus para garantizar seguridad y confiabilidad en la iluminación permanente y refuerzo de túneles y galerías. Los sistemas de fijación desarrollados prevén la posibilidad de regular la inclinación del cuerpo para compensar eventuales anomalías en el apoyo.

TARUS TUNNEL 600
Reinforcement lighting Y

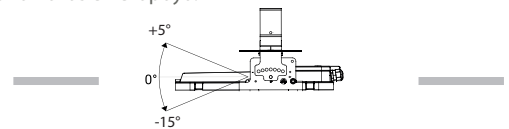


TARUS TUNNEL 600
Reinforcement lighting XZ

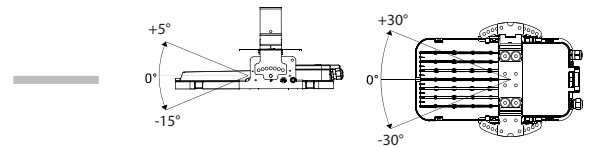


Bracket for duct installation

A = 75 / 100 mm
B = from 100 to 300 mm




(*) Las dimensiones del soporte y la perforación deben verificarse en el momento de realizar el pedido.

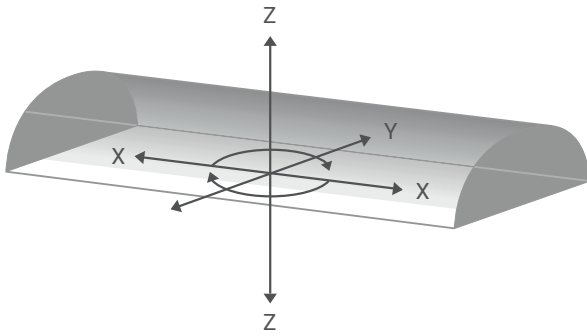

DIRECCIÓN X

Instalación central





Sección del túnel de arco



Sección de túnel rectangular

Instalación bilateral





Sección del túnel de arco



Sección de túnel rectangular

Instalación de pared bilateral




Sección del túnel de arco



Sección de túnel rectangular


DIRECCIÓN Y

Instalación central, bilateral y mural





DIRECCIÓN Z



Instalación central




Instalación bilateral

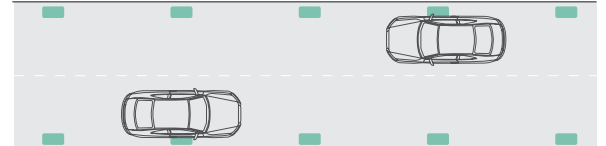


Instalación de pared bilateral

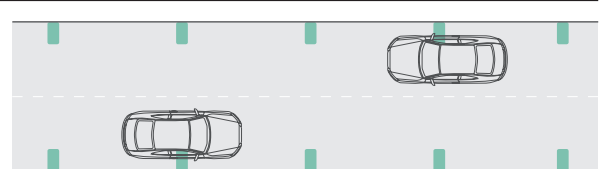


11A

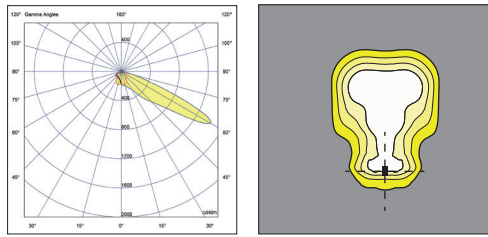





11E

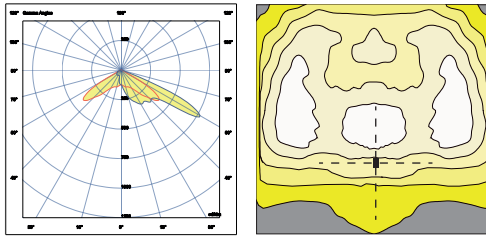

11F

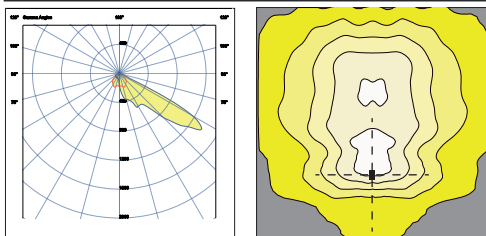





Los datos fotométricos están referidos a los productos en la versión estandar, con temperatura de color de 4000K, óptica de referencia tipo 3A y temperatura ambiente de 25°C. En el caso de cálculos iluminotécnicos con corriente de arranque y/o temperatura de color diferente a la estandar, utilizar el factor de conversión para el flujo lumínico que aparece en la tabla.

| Código LED | | (*) I [mA] | Flujo lumínico [lm] | Potencia [W] | Eficacia [lm/W] |
|------------|---|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| GL24 |  | 350 | 19600 | 93,4 | 210 |
| | | 525 | 27814 | 143,1 | 194 |
| | | 700 | 34949 | 194,1 | 180 |
| GL32 |  | 350 | 25888 | 124,2 | 208 |
| | | 525 | 36733 | 190,4 | 193 |
| | | 700 | 46146 | 257,6 | 179 |
| GL40 |  | 350 | 31746 | 154,6 | 205 |
| | | 525 | 45034 | 236,4 | 190 |
| | | 700 | 56549 | 320,2 | 177 |
| GL48 |  | 350 | 37358 | 184,0 | 203 |
| | | 525 | 52982 | 282,4 | 188 |
| | | 700 | 66499 | 381,8 | 174 |

Los datos fotométricos medidos se refieren a cuerpos de iluminación GMR ENLIGHTS en la versión estándar, es decir, con temperatura de color 4000 K, óptica tipo 3B y temperatura ambiente ta igual a 25 °C.

GMR ENLIGHTS ofrece la posibilidad de conducir el dispositivo con corrientes personalizadas (*).

La disponibilidad de funciones está sujeta a configuraciones. Para obtener flujos luminosos y eficiencias del cuerpo de iluminación en caso de tipo de óptica y / o temperatura de color y / o índice de reproducción cromática diferente al estándar, utilice los factores de conversión que se muestran en las tablas.

| Código de orden: TT6 C- GLxx | (*) I [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
|--|---------------|----------------------|-------------|-------------------|
| GL24  | 350 | 17420 | 101,5 | 170 |
| | 525 | 24721 | 155,5 | 157 |
| | 700 | 31063 | 211,0 | 146 |
| GL32  | 350 | 23009 | 135,0 | 169 |
| | 525 | 32648 | 207,0 | 156 |
| | 700 | 41014 | 280,0 | 145 |
| GL40  | 350 | 28216 | 168,0 | 166 |
| | 525 | 40026 | 257,0 | 154 |
| | 700 | 50261 | 348,0 | 143 |
| GL48  | 350 | 33204 | 200,0 | 164 |
| | 525 | 47091 | 307,0 | 152 |
| | 700 | 59104 | 415,0 | 141 |

FACTOR DE CONVERSION DEL FLUJO LUMINICO EN FUNCION DE LA OPTICA

| Tipo de óptica | Multiplicador de flujo |
|----------------------------------|------------------------|
| 1A 11C | 1 |
| 1B 1C 1D 2A 2B | 0,99 |
| 3A 3C 3D 3E 3F 3G 3H | 0,99 |
| 4A 4B | 0,98 |
| 5A 11D | 1,01 |
| 11A 11B | 1,00 |

FACTOR DE CONVERSION DEL FLUJO LUMINICO EN FUNCION A Tk

| Tk [K] | Multiplicador de flujo |
|--------|------------------------|
| 3.000 | 0,94 |
| 5.700 | 1,01 |

FACTOR DE CONVERSION DEL FLUJO LUMINICO EN FUNCION AL CRI

| CRI (rendimiento color) | Multiplicador de flujo |
|-------------------------|------------------------|
| 70 | 1,00 |
| 80 | 0,93 |

(*) Ver pag: Sistema óptico disponible, para comprobar la disponibilidad del tipo de óptica.

(**) Consulte la disponibilidad de la temperatura de color en la página: Datos técnicos.

Funciones

Funciones estandar

Corriente fija

El cuerpo de iluminación viene preconfigurado de fábrica con una corriente fija entre las estándar indicadas en las tablas de la página 3. Es posible configurar otras corrientes a pedido del cliente (personalizado).

Medianoche virtual | Regulación automática del flujo luminoso

El controlador está programado para atenuar automáticamente la salida de luz según la hora. Tal y como prevé la normativa, la emisión máxima se concentra en la primera y última hora del cuerpo de alumbrado, estadísticamente más ocupado, y luego decrece en las horas centrales del periodo de alumbrado. El ajuste se realiza mediante un proceso de autoaprendizaje del dispositivo, que determina el punto medio entre el instante de encendido y el de apagado. Este momento, denominado "medianoche virtual", constituye el punto de referencia para aplicar la reducción de emisión luminosa según el perfil deseado. Podemos gestionar hasta 8 horas de programación en torno a la medianoche virtual y hasta 5 pasos de regulación. A continuación, el ajuste de la emisión de luz se actualiza automáticamente, adaptándose a la duración de la noche durante todo el año y tomando siempre como referencia los parámetros preestablecidos relativos al punto central entre el encendido y el apagado.

CLO | Compensación del flujo luminoso

Los LED están sujetos a un proceso de deterioro del rendimiento debido al uso. La disminución del rendimiento puede compensarse con un aumento gradual de la corriente de excitación durante todo el período de vida establecido, obteniendo así un aumento gradual del flujo luminoso de salida que compensa proporcionalmente el decaído naturalmente.

Funcionalidad bajo pedido

DALI - DALI2 | Sistema de control y monitoreo

Bajo pedido, el cuerpo de iluminación puede equiparse con una interfaz de comunicación DALI2. Este protocolo prevé la posibilidad de controlar y monitorear el cuerpo de iluminación a través del bus de control dali.

SENSOR DALI (D4i)

Bajo pedido, el cuerpo de iluminación puede equiparse con una fuente de alimentación certificada D4i. Esta solución es ideal donde se requieren sensores y/o controles inalámbricos. El sistema fue creado para la integración de sistemas y en la dirección de ciudades inteligentes. Se proporciona protocolo DALI2 + fuente de alimentación auxiliar AUX para alimentar dispositivos y sensores. Este sistema generalmente se requiere junto con el enchufe Zhaga Lumawise.

INTERRUPTOR DE LÍNEA

Esta característica, gracias a un cable conductor adicional en la línea de suministro de energía del alumbrado público, le permite regular el sistema a un nivel establecido. Gracias, por ejemplo, a un temporizador centralizado, es posible cambiar el estado del 100 % al 50 %, por ejemplo, y viceversa.

AMPDIM

Esta función permite la regulación de una línea de alumbrado público a través de la misma línea de alimentación accionada por un regulador de flujo aguas arriba. Para esta funcionalidad el regulador de caudal debe trabajar en modulación de amplitud.

NEMA | Zócalo Nema (7 PIN)

El Nema Socket es un conector/socket de 7 pines, IP66, que se monta en el cuerpo de iluminación para que sea compatible con dispositivos y controles remotos compatibles con NEMA, ANSI C136.41. Estos dispositivos se pueden instalar al mismo tiempo o en una etapa posterior a la instalación del cuerpo de iluminación. El zócalo NEMA prevé la posibilidad de interrupción de la alimentación y la interfaz con el bus DALI y/o 1-10V. Compatible con dispositivos como "nodos inalámbricos punto a punto" o "sensores crepusculares" y otros.

ZHAGA | Zócalo Lumawise Zhaga (4 pines)

El Lumawise Zhaga Socket 4 PIN es un conector / socket pequeño y compacto de 4 PIN, IP66, que se adapta mejor al diseño de las luminarias GMR ENLIGHTS. La predisposición con enchufe ZHAGA lumawise le permite instalar dispositivos ZHAGA, sensores, controles remotos tanto en el momento de la instalación como en una etapa posterior. Esta toma suele ser necesaria junto con la funcionalidad DALI SENSOR, que proporciona el protocolo de comunicación DALI2/D4i, así como una fuente de alimentación auxiliar de 12/24 V para alimentar los sensores. Compatible con soluciones de control inalámbrico punto a punto y aplicaciones SMART CITIES, para el control y seguimiento de infraestructuras de alumbrado público.

MANDO A DISTANCIA ZHAGA STD

El dispositivo se instala en el cuerpo de iluminación equipado con controlador D4i, a través de un enchufe zhaga preparado. El control remoto funciona a frecuencias de 2,4 GHz y se comunica en una red de malla segura gracias al cifrado de datos de 256 bits. Gracias al mejor posicionamiento de la antena, el nodo le permite cubrir grandes distancias y superar obstáculos. Equipado con medidor de lux y acelerómetro, puede funcionar tanto de forma independiente como dentro de la infraestructura de comunicación dedicada. El dispositivo implementa políticas de ahorro energético que elevan el consumo medio a 0,19W. En la aplicación de la ciudad inteligente, el nodo le permite interactuar con la red de alumbrado público, atenuando las luminarias según sea necesario y en función del tráfico y las condiciones climáticas, lo que aporta importantes ventajas económicas al sistema en términos de ahorro de energía. El nodo también permite el monitoreo y diagnóstico de la red de alumbrado público, desde una sola zona, el país hasta toda una ciudad o región. El nudo tiene un diámetro de 80 mm y una altura de 59 mm. IK09, IP66.


MANDO A DISTANCIA GPS ZHAGA

Además de la funcionalidad expresada para la versión STD, esta versión también incluye un GPS. Gracias al GPS, el sistema puede contar con un reloj astronómico así como con todas las funciones relacionadas con el posicionamiento exacto del cuerpo de iluminación. Especialmente en la fase de instalación y puesta en marcha, disponer de la información relativa al posicionamiento simplifica y agiliza notablemente la puesta en marcha del sistema.


CONTROLES REMOTOS DE TERCEROS EN EL MERCADO

Las luminarias GMR ENLIGHTS son compatibles con la mayoría de los controles remotos de terceros, sistemas de ondas transmitidas, sistemas de cables (bus), sistemas inalámbricos.


Ejemplo de regulación de 4 pasos con medianoche virtual

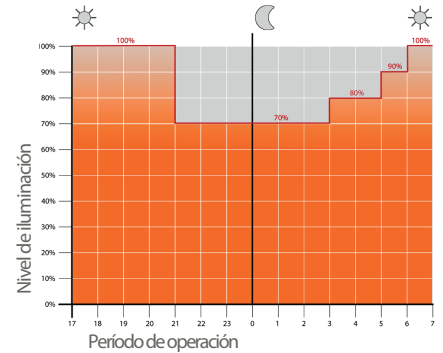


CLO | Compensación del flujo luminoso

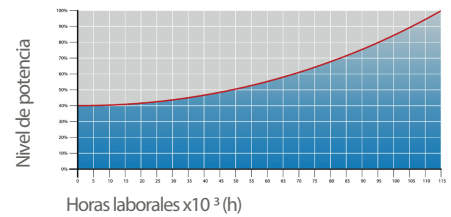

Zócalo Nema (A) y tapa de cierre IP66 (B)

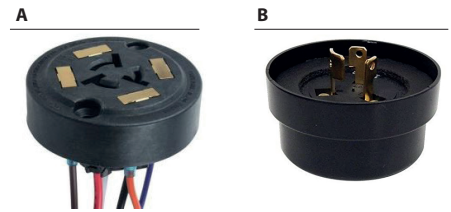

Nema Socket 7 PIN (A) y tapón de cierre IP66 (B)

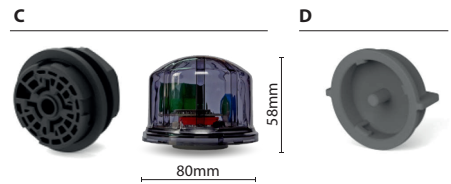

Ejemplo de aplicación de Lumawise Zhaga



Protecciones

ACERO GALVANIZADO

Protección de las superficies en acero galvanizado para columnas

La protección de los elementos en acero galvanizado se obtiene mediante el siguiente proceso:

- Micro chorreado con arena
- Aplicación de una capa epoxy en varios pasos: Maduración > Secado > Enfriado
- Aplicación de una capa de esmalte acrílico en varios pasos: Maduración > Secado > Enfriado
- Embalaje después de 24 horas de secado a temperatura ambiente.

Protecciones de las superficies en acero galvanizado para ménsulas y brazos

Las protecciones de los elementos en acero galvanizado se obtienen mediante el siguiente proceso:

- Micro chorreado con arena
- Baño de decapaje Fosforico con pH entre 1.5 y 3
- Aclarado con agua desmineralizada
- Aplicación de una primera capa de base de pintura en polvo
- Horneado
- Aplicación de una capa final de pintura en polvo
- Horneado a 180°
- Enfriamiento

FUNDICION

Protecciones de las superficies en fundición para las bases

La protección de los elementos de fundición se obtienen mediante el siguiente proceso:

- Microgranallado de la superficie
- Galvanizado en caliente por inmersión en varios pasos: Maduración > Secado > Enfriado
- Aplicación de una capa de primer epoxy-micaceo en varios pasos: Maduración > Secado > Enfriamiento
- Aplicación de una capa de esmalte acrílico en varios pasos: Maduración > Secado > Enfriamiento.
- Embalaje después de 24 horas de secado a temperatura ambiente.

ALUMINIO INYECTADO

Protecciones para las superficies de aluminio inyectado de las carcasas, puntas, adornos, ménsulas y brazos

Ménsulas, brazos y accesorios en aluminio inyectado están sometidos a un proceso de pintura en polvo, que crea una barrera contra la corrosión de las partes metálicas. Además, esta barrera hace que el producto terminado cumpla con las especificaciones de diseño, en términos de rugosidad superficial, color y reflectancia. El proceso consta de los siguiente pasos:

- Microchorreado con arena
- Decapado en caliente en una solución fosfórica desengrasante a base de zinc.
- Limpieza superficial fosfocromatizante
- Lavado con agua
- Aclarado con agua desmineralizada y secado posterior.
- Aplicación de una base de polvo seguida de un horneado a 180°
- Aplicación de una capa final de polvo utilizando un producto de lata durabilidad y seguida de un horneado a 180°



Test de niebla salina | FLORIDATEST

La alta calidad de estos tratamientos está confirmada por los exitosos resultados del test de niebla salina (los productos sobrepasan ampliamente las 2.500 horas) y las estrictas pruebas internacionales entre las que se encuentra el TEST FLORIDA.

El test de niebla salina está hecho de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9227.



GMR ENLIGHTS s.r.l.

Sede legal:
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Sede administrativa y operativa:
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611
F +39 0543 449111

sales@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com